



Profil podłuzny kanalizacji ciśnieniowej
m. Wojnowo
rys. nr 2.4

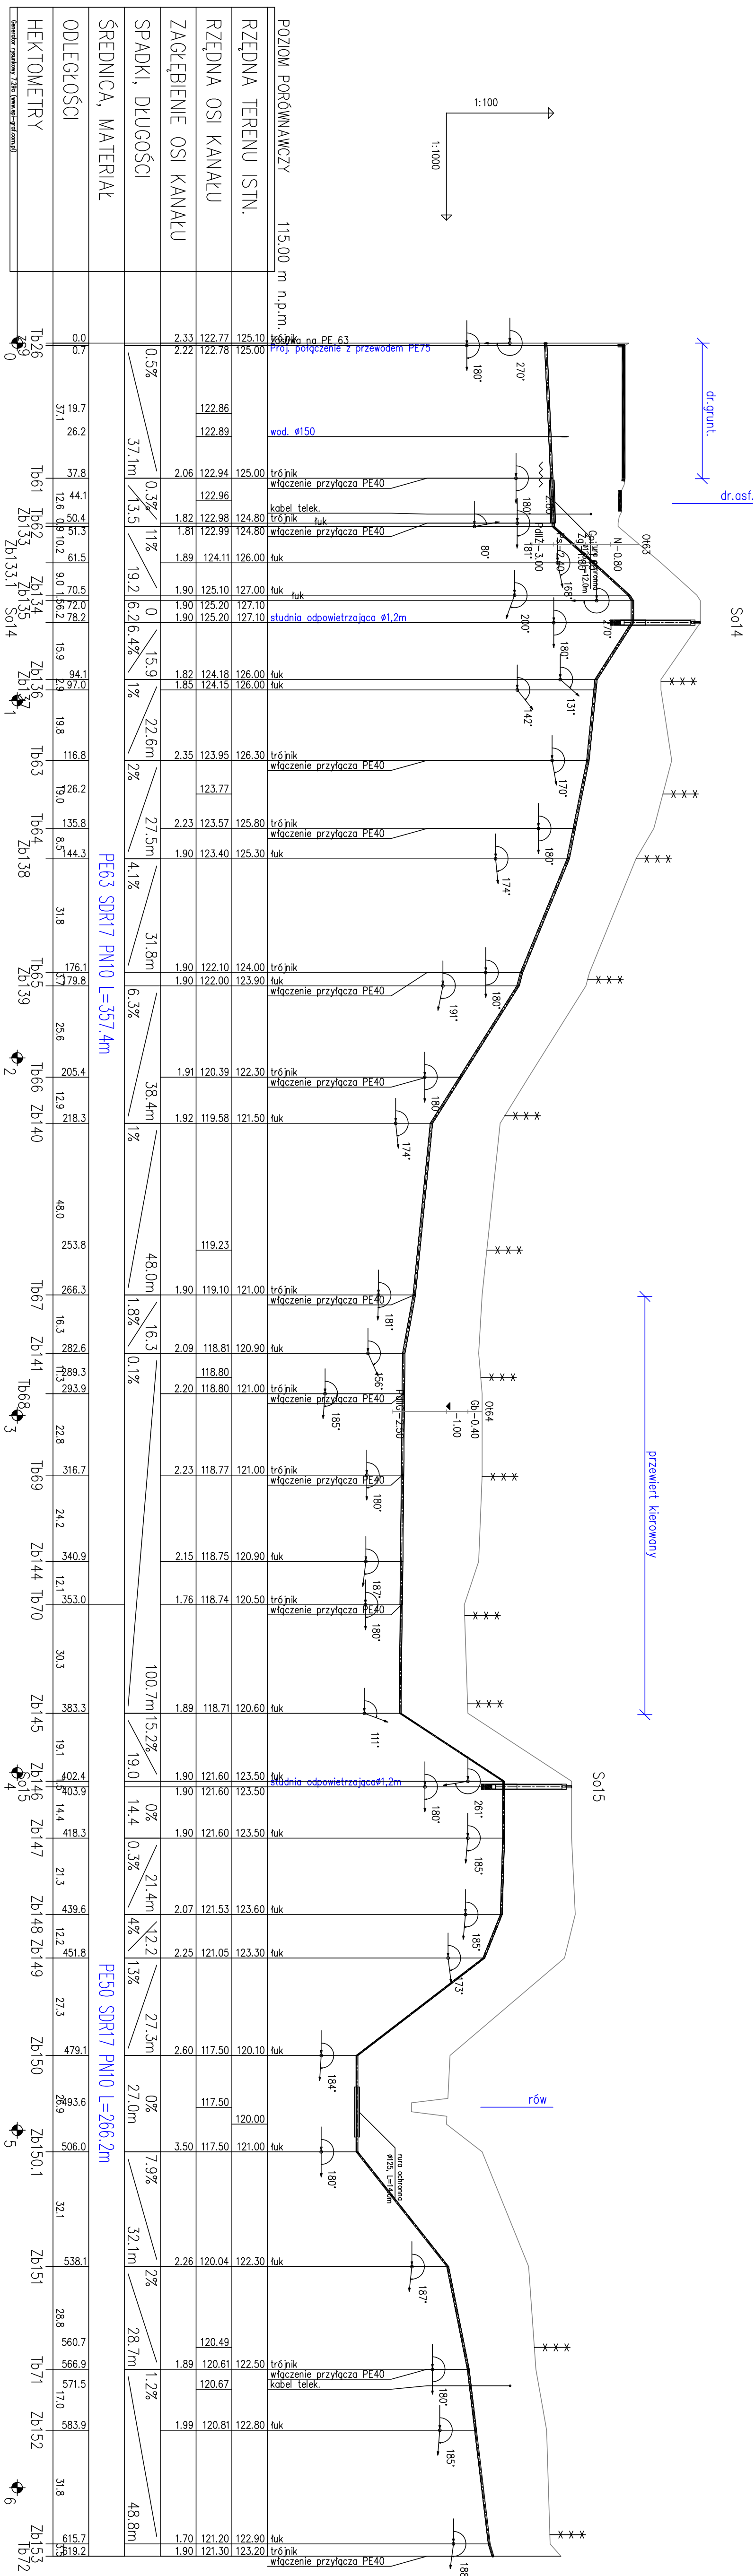

UWAGI •

- w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykopy ręczne
- sposób wykonania podsypki i obsypki patrz opis techniczny
- zabezpieczenie słupy linii napowietrznych
- wykopy wąskoprzestrzenne umocnione
- góry wjazdów studni wynieść 5cm ponad teren

			Biuro Projektowe: "ELJOT" B.L.M.T. JAROSZ		data:
Inwestor: Gmina Ruciane-Nida 12-220 Ruciane-Nida, Al. Wesołych 4			PB branża: sanitarna		data: 04.2010
projektował: mgr inż. Marek Gołanśki upr. nr 512, 5339/Gd/92	podpisy:	nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojnowo, gm. Ruciane Nida			skala: 1:1000
opracował: mgr inż. Maja Gońska		nazwa rysunku: Profil podłużny kanalizacji ciśnieniowej			nr rysunku: 2.4
sprawdzający: mgr inż. Ryszard Musiał upr. nr 256/Gd/72					