


DETAL PRZEJŚCIA PRZEZ DACH  
Z KABLAMI DO ANTEN

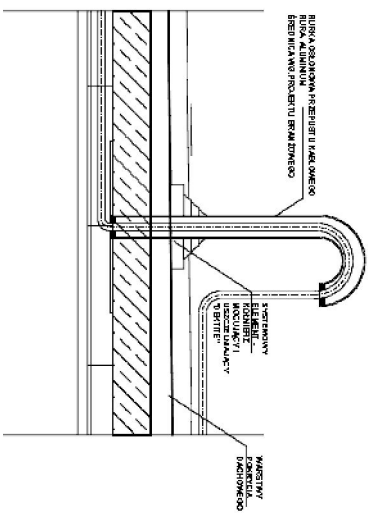

połączyć z istn. uziomem

połączyć z istn. uziomem

Istn. ZE-2

do GSW

do GSW

połączyć z istn. uziomem

UCHWYT Z KOŁKAMI  
KĄTOWY nr kat. 12.4K

7‰

do TL2

Ø150mm


Ø150mm

7‰

połączyć z istn. uziomem

Pomieszczenia istniejące nie objęte  
opracowaniem

Rzut Dachy  
Skala 1:75

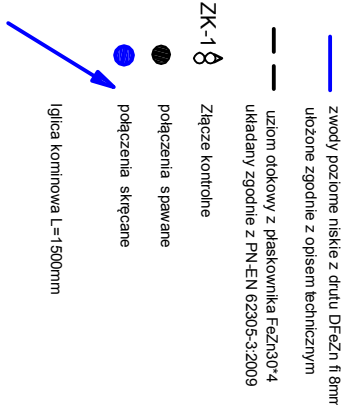

- UWAGI:
1. Wszystkie łączenia antenowe zabezpieczyć przed korozją.
  2. W miejscu łączenia różnych materiałów stosować przekładki białe.
  3. Do instalacji odgromowej przyłączyć wszystkie metalowe elementy.
  4. Wszystkie wyłaski instalacji zabezpieczyć na dachu zakończyć "tęgiem" i uszczelnić masą wodoodporną po wdrożeniu przewodów.

PROJEKT  
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową  
budynku łącznika między blokami nr 38 i 40

ul. Zielona 38, 12-220 Ruciane Nida

Gmina Ruciane Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane Nida

Rzut Dachy  
- Instalacja odgromowa

Skala: 1:75  
Data: 03.2014  
Projektant: E-5

mgr inż. ZBISŁAW KOCIOŁAŁCZYK  
Pobrano z: www.123d.com